


# Maszt oświetleniowy M-140C-4/W/400x400/4xM33

Kod ElektriKo: 105549

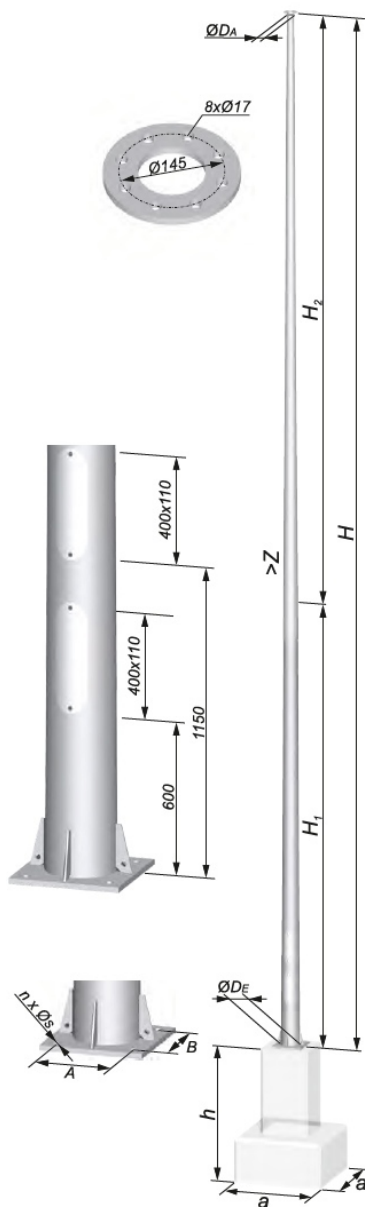

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **14m**
- Typ fundamentu **Fundament F5/1 -4xM33-400x400 zab.**
- Waga **9.50**

Masztły oświetleniowe zbieżne okrągłe spawane laserowo

### Dane techniczne

| H                             | H1                   | H2  | Z    | m   | n x Øs/ØM       | Typ wieńca<br>a x a x h |
|-------------------------------|----------------------|-----|------|-----|-----------------|-------------------------|
| m                             | m                    | m   | mm/m | kg  | mm              | m                       |
| <b>M-120C-4</b>               | • $D_A/D_E = 98/248$ |     |      |     |                 | WF424/4xM24             |
| 12                            | 12,0                 | -   | 12,5 | 226 | 4 x M24/300x300 | 1,2x1,2x1,75            |
| <b>M-120C-4/300x300/4xM27</b> | • $D_A/D_E = 98/248$ |     |      |     |                 | Fundament               |
| 12                            | 12,0                 | -   | 12,5 | 226 | 4 x M27/300x300 | F-1                     |
| <b>M-140C-4</b>               | • $D_A/D_E = 98/265$ |     |      |     |                 | WF424/4xM24             |
| 14                            | 6,0                  | 8,5 | 12,5 | 283 | 4 x M24/300x300 | 1,2x1,2x1,75            |
| <b>M-140C-4/300x300/4xM33</b> | • $D_A/D_E = 98/265$ |     |      |     |                 | Fundament               |
| 14                            | 6,0                  | 8,5 | 12,5 | 283 | 4 x M33/300x300 | F-2                     |
| <b>M-160C-4</b>               | • $D_A/D_E = 98/290$ |     |      |     |                 | WF566/4xM30             |
| 16                            | 8,0                  | 8,5 | 12,5 | 350 | 4 x M30/400x400 | 1,2x1,2x2,2             |
| <b>M-160C-4/400x400/4xM33</b> | • $D_A/D_E = 98/290$ |     |      |     |                 | Fundament               |
| 16                            | 8,0                  | 8,5 | 12,5 | 350 | 4 x M33/400x400 | F5/1                    |
| <b>M-180C-4</b>               | • $D_A/D_E = 98/315$ |     |      |     |                 | WF566/4xM30             |
| 18                            | 10,0                 | 8,5 | 12,5 | 408 | 4 x M30/400x400 | 1,2x1,2x2,2             |
| <b>M-200C-4</b>               | • $D_A/D_E = 98/340$ |     |      |     |                 | WF566/4xM30             |
| 20                            | 12,0                 | 8,5 | 12,5 | 471 | 4 x M30/400x400 | 1,2x1,2x2,2             |

*Uwaga: Wymiary fundamentów są określone wstępnie dla gruntu z grupy II, wg tabeli na str 7.*

*Fundament oraz warunki posadowienia dla masztów należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną dla docelowej lokalizacji. Gabaryty fundamentów prefabrykowanych określono dla średnich parametrów geotechnicznych. Warunki posadowienia fundamentu prefabrykowanego należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz instrukcją montażu masztów oświetleniowych dla danej lokalizacji.*

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.